

Общество с ограниченной ответственностью
«Кубинка Энергосервис»

Юридический адрес: 143072, М.О., Одинцовский район, п. Старый Городок, ГСК «Марс»

ИНН-К/ПП 5032121688/503201001

Р/с: 40702810640290108551 Одинцовское ССБ: 9040 Сбербанк России ПАО г. Москва

К/с: 30101810300000000215 БИК: 044525225

№ 118 от 20.09.2022 г.

В СНТ «Лесное»

Акт осмотра и технической проверки электрооборудования.

13 сентября 2022 г. по адресу Московская область, Одинцовский район, дер. Петелино, СНТ «Лесное» производились мероприятия по проверке имеющегося в щите управления скважинной устройства для защиты глубинного насоса РИПП-311М (реле напряжения, перекоса и последовательности фаз).

Данное устройство РИПП-311М предназначено:


- для контроля допустимого уровня напряжения;
- для контроля правильного чередования и отсутствия сгорания фаз;
- для контроля полнофазности и симметричности сетевого напряжения (перекоса фаз);
- для отключения нагрузки при некачественном сетевом напряжении;
- для контроля качества сетевого напряжения после отключения нагрузки;

А так же РИПП-311М осуществляет контроль нуля косвенным методом.

По ходе обследования была проверена схема подключения реле, надежность подсоединения проводов и работоспособность (отключение защищаемой цепи, нагрузки) при возникновении выше перечисленных режимов.

Во всех режимах реле РИПП-311М исправно сработало, отключая защищаемую цепь, не допуская возможности запуска глубинного насоса в критических, либо аварийных параметрах качества электросети.

Главный энергетик

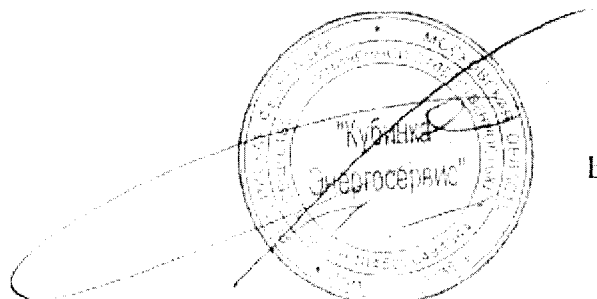

Еремин А.А.